



000002.656517.010 B0


Вид спереду з дверима

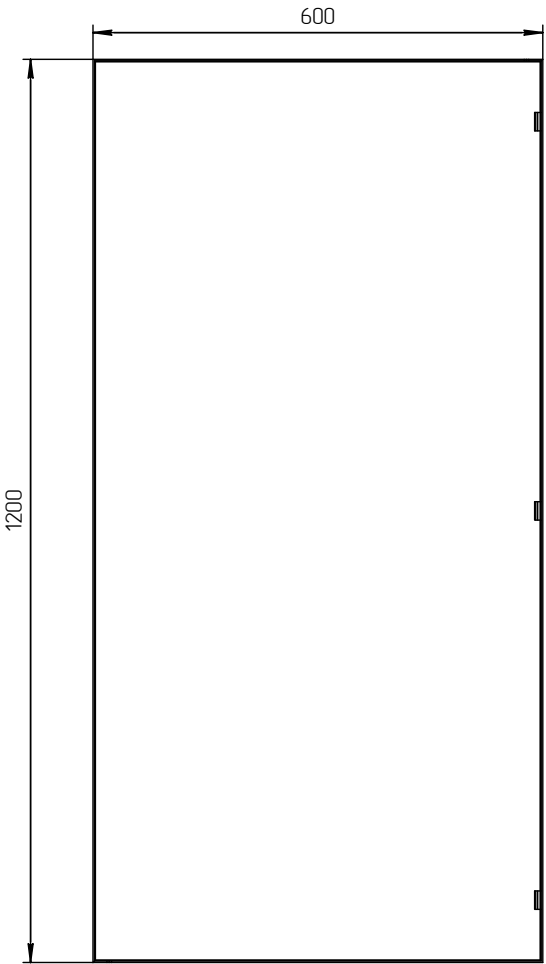

Вид спереду без дверей

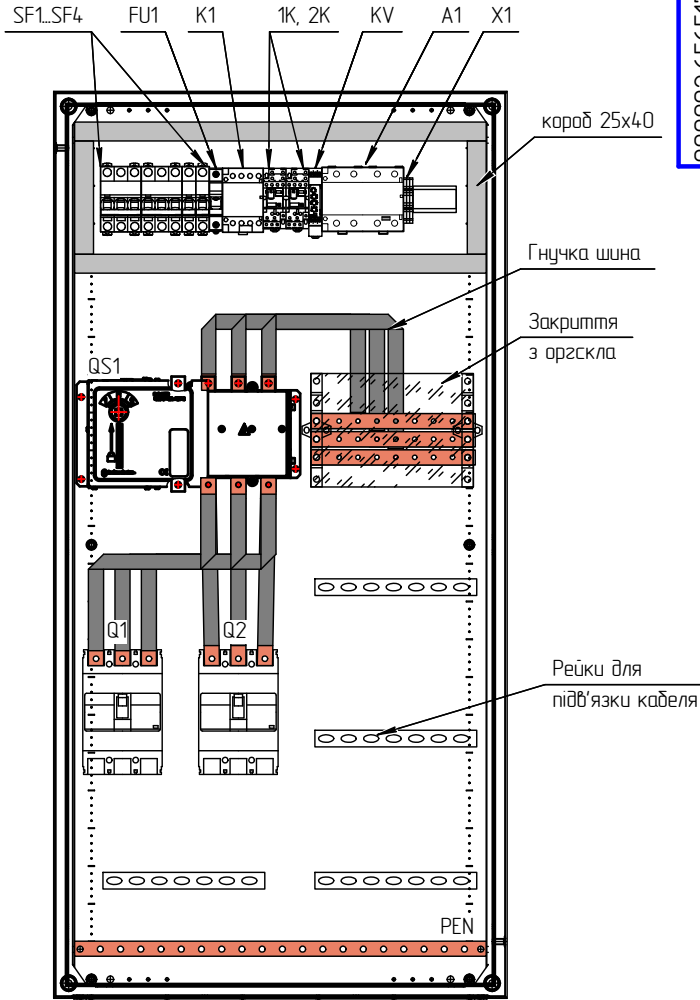

Вид знизу

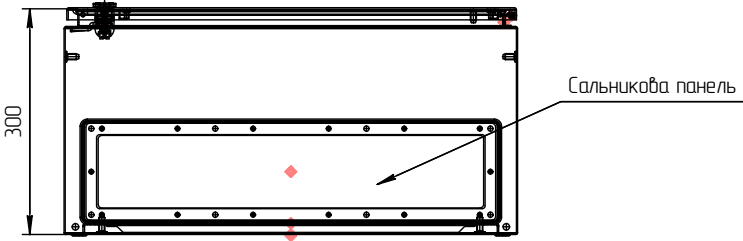

Креслення виконане відповідно до специфікації 000002.656517.010 ПЕ.
При заміні обладнання, компоновка щита може змінюватися.

- Щит відповідає ГОСТ 22789-94.
- Тип корпусу MAS (nVent HOFFMAN).
- Матеріал корпусу – сталь, колір – сірий (RAL 7035).
- Кліматичне виконання і категорія розміщення п.6.1 по ГОСТ 22789-94.
- Система заземлення TN-C.
- Живлення від мережі: змінного струму ~380В.
- Ввід кабелів знизу через сальники (видір та встановлення сальників залежить від кількості на перерізу кабелів).

000002.656517.010 B0						Шафа АВР-250А			Літера	Маса	Маштаб
Зм.	Арх.	№ докум.	Підпис	Дата		Мережа-ДГ на перемикачі навантаження					15
Розроб.	Куркоб					з моторприводом та блоком MGS			Арх.	Архшві	1
Перев.						Креслення зовнішнього виду			ТОВ "ТБК Вектор-ВС"		
Нач. КБ											
Н.контр.											
Затв.											
Копіював						Формат			A2		